
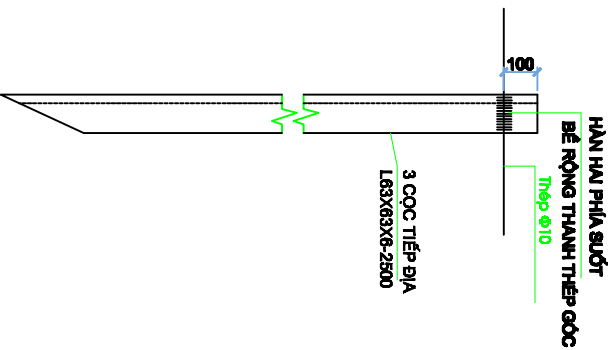
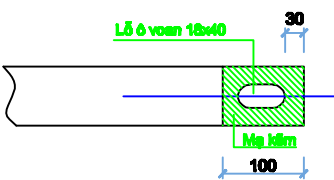
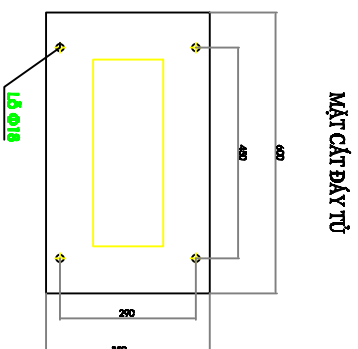


# BẢN VẼ: TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG & TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN

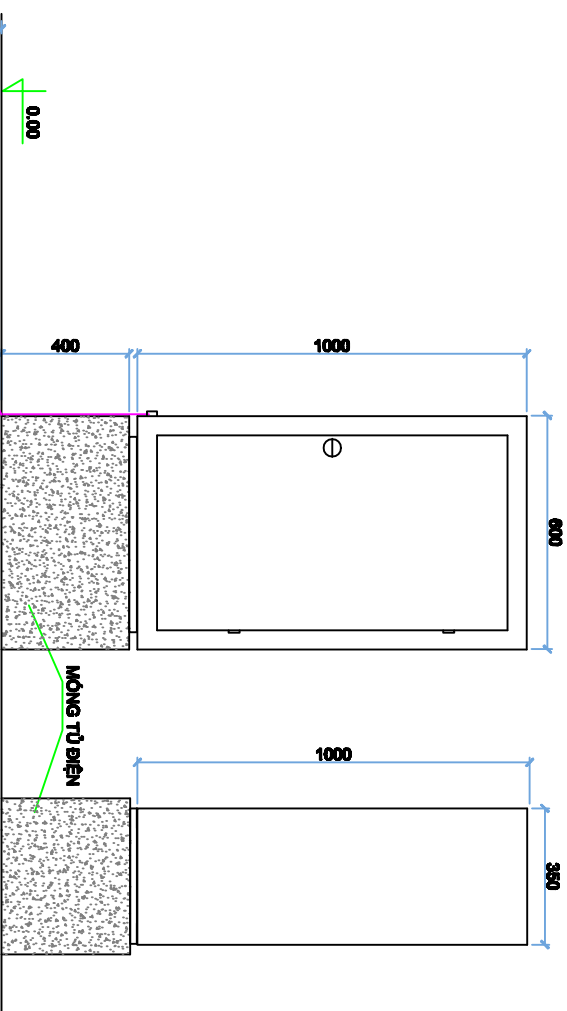

**GHI CHÚ**  
- Tỷ lệ dãn nở của thép sau khi hoàn thiện phải đạt  $R \leq 10$  đơn, nếu không đạt phải bổ sung thêm ống.  
- Toàn bộ hệ thống tiếp địa được mạ kẽm nhôm nóng.

SỐ TT	DANH MỤC VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
3	Que hàn Φ4	kg	0,5
2	Cọc tiếp địa LS3xG3x6-2500	Cọc	01
1	Thép Φ10 nối các cọc tiếp địa	kg	12,5

DANH MỤC VẬT TƯ

BẢNG KẾ VẬT TƯ

## DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

HẠNG MỤC: ĐIỆN CHIẾU SÁNG BƯỞNG

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐIỆN VÀ GIAO THÔNG HÀ NỘI

THIẾT KẾ KỸ THUẬT - TH CÔNG

CÔNG TY CP TV ĐIỆN & GIAO THÔNG HN  
GAMABOC

## TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

BẢN VẼ: /12/ NGÀY: /