
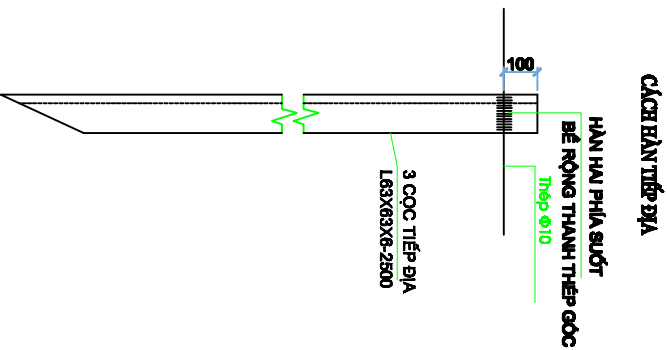
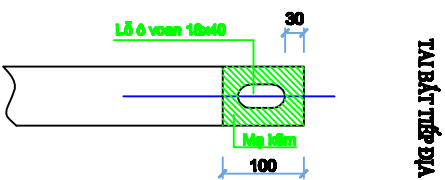
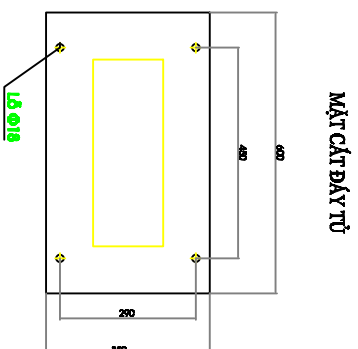


BẢN VẼ: TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG & TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN

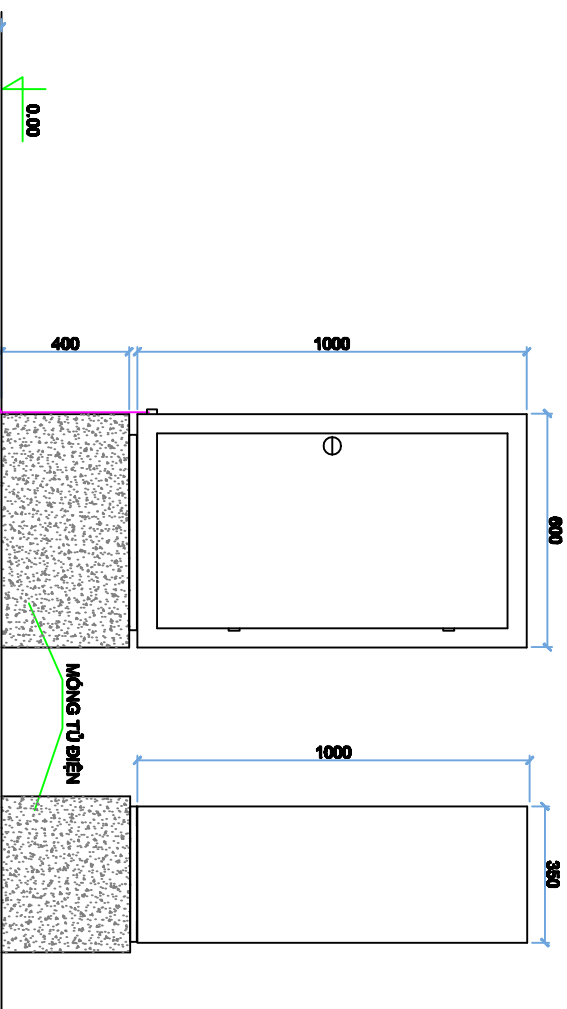

GHI CHÚ
- Tỷ lệ của những cột sau khi hoàn thiện phải đạt $R \leq 10$ đơn, nếu không đạt phải bổ sung thêm cột.
- Toàn bộ hệ thống tiếp địa được mạ kẽm những nóng.

SỐ TT	DANH MỤC VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
3	Que hàn Ø4	kg	0,5
2	Cột tiếp địa L83x63x6-2500	Cột	01
1	Thép Ø10 nối các cột tiếp địa	kg	12,5

DANH MỤC VẬT TƯ

BẢNG KẾ VẬT TƯ

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐIỆN VÀ GIAO THÔNG HÀ NỘI		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT		CÔNG TY CP TV ĐIỆN & GIAO THÔNG HN		TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG		
		HẠNG MỤC: ĐIỆN CHIẾU SÁNG BƯỞNG		THIẾT KẾ	kiểm tra	BẢN VẼ:		KỸ HIỆU:
THIẾT KẾ KỸ THUẬT - TH CÔNG		CS	CS	GAM/BC		TI LỆ:	1/25	NGÀY: